

NEIC®



No DG20092124



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0107



检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：高压固态软启动装置

型 号：JHGQ1-10/2500

委托单位：湖北金顿电气有限公司








国家高低压电器质量监督检验中心

National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Supervision and Inspection Center

甘肃电器科学研究院

Gansu Electric Apparatus Research Institute

国家高低压电器质量 监督检验中心	<h2 style="margin: 0;">检 验 报 告</h2>	委托编号: WG20092065
<h3 style="margin: 0;">检 验 结 论</h3>		
样品型号、名称: JHGQ1-10/2500 高压固态软启动装置		
委托单位: 湖北金顿电气有限公司		
委托单位地址: 襄阳市高新区关羽路 99 号		
制造单位: 湖北金顿电气有限公司		
制造单位地址: 襄阳市高新区关羽路 99 号		
检验项目: 局部放电试验 [< 10pC]		
检验依据: GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》		
检验结论: 所检项目的检验结果符合标准及技术文件的规定, 试品相应性能合格。		
编制: 王维娟 签名:  日期: 2020.9.7	校核: 郭成功 签名:  日期: 2020.9.7	审定: 刘艳 签名:  日期: 2020.9.7
批准: 李凡 签名:  日期: 2020.09.07		

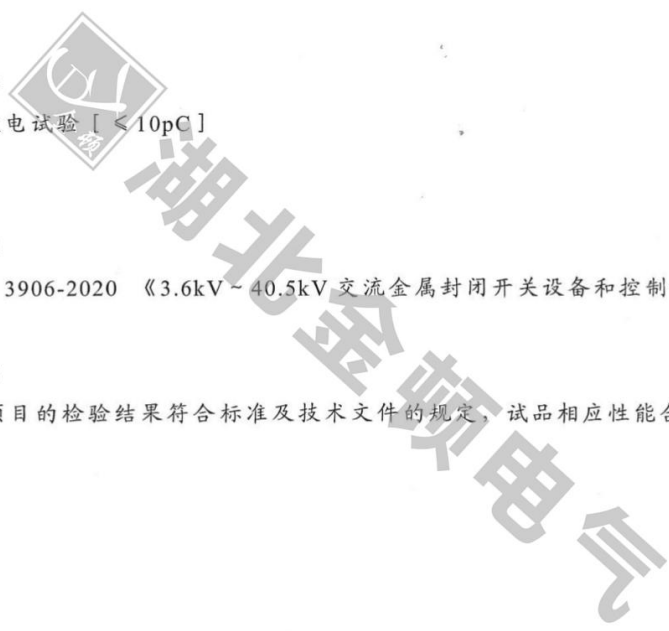

样品照片

产品外形照片(包括外形及铭牌):

