

NEIC[®]

No. DG15092155



2013003110Z



检测
CNAS L0107



(2013)国认监认字(418)号

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：户内金属铠装抽出式开关设备

型 号：KYN28-12(Z)/1250-31.5

委托单位：襄阳金顿电气有限公司

试验类别：内部电弧试验




国家高低压电器质量监督检验中心

National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Supervision and Inspection Center

国家高低压电器质量 监督检验中心	检 验 报 告	委托编号: WG15092094
检 验 结 论		
样品型号、名称: KYN28-12(Z)/1250-31.5 户内金属铠装抽出式开关设备		
委托单位: 襄阳金顿电气有限公司		
委托单位地址: 襄阳市高新区追日路 2 号创业服务中心		
制造单位: 襄阳金顿电气有限公司		
制造单位地址: 襄阳市航天工业园中航大道中段		
检验项目:		
内部电弧试验 [电缆室: 12kV, 31.5kA, 峰值: 80kA, 时间: 0.5s; 断路器室: 12kV, 31.5kA, 峰值: 80kA, 时间: 0.5s; 母线室: 12kV, 31.5kA, 峰值: 80kA, 时间: 0.5s;]		
检验依据:		
GB 3906-2006 《3.6kV ~ 40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》		
GB/T11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》		
检验结论:		
所检项目的检验结果符合检验依据的相关规定, 试品相应性能合格		
编制: 王维娟	校核: 林杰	审定: 胡新明 批准: 李平
签名: 王维娟	签名: 林杰	签名: 胡新明 签名: 李平
日期: 2015.10.23	日期: 2015.10.23	日期: 2015.10.23 日期: 2015.10.23

样品照片

产品外形照片(包括外形及铭牌):

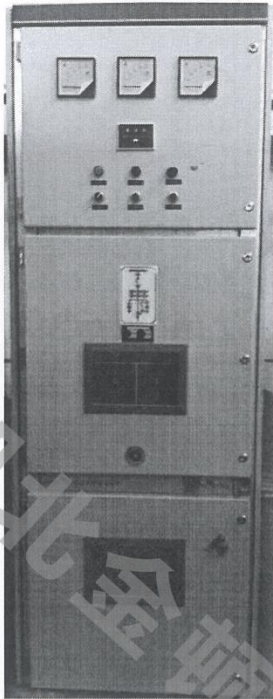


户内金属铠装抽出式开关设备

产品型号: KYN28-12(2)/1250-31.5 执行标准: GB3906-2006
额定电压: 12 kV 额定电流: 1250 A
额定频率: 50 Hz 额定峰值耐受电流: 80 kA
额定工频耐受电压: 42kV 额定短时耐受电流: 31.5kA/4s
雷电冲击耐受电压: 75kV 防护等级: IP 4X
出厂日期: 2015 年 8 月 出厂编号: 1508006

襄阳金顿电气有限公司

样品照片

产品外形照片(包括外形及铭牌):

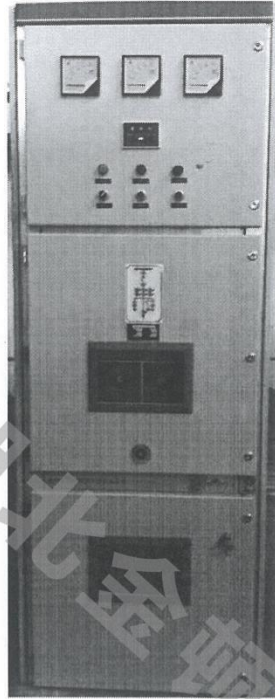

户内金属铠装抽出式开关设备

产品型号: KYN28-12(G)/1250-31.5 执行标准: GB3906-2006
额定电压: 12 kV 额定电流: 1250 A
额定频率: 50 Hz 额定峰值耐受电流: 80 kA
额定工频耐受电压: 42kV 额定短时耐受电流: 31.5kA/4s
雷电冲击耐受电压: 75kV 防护等级: IP 4X
出厂日期: 2015 年 8 月 出厂编号: 1508007

襄阳金顿电气有限公司